




認 定 書

国 住 指 第 3489 号
平成 14 年 5 月 22 日

寺岡オートドア株式会社
代表取締役 吉田 敬 様

国土交通大臣

林 寛子



下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第 68 条の 26 第 1 項（同法 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法施行令第 112 条第 1 項（特定防火設備）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号

EA-9205

2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称

耐熱板ガラス入ステンレス製片引き戸（片開き機構付）

3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容

別添の通り

評定報告書

センター耐（甲戸）	1001057
BCJ耐（甲戸）	6910
評定年月日	平成10年1月16日

防火性能評定委員

委員長 工学博士 菅原 進



1. 構造区分 甲種防火戸
2. 品目名 耐熱板ガラスステンレス製甲種防火戸（片開き機構付き片引き戸）
3. 商品名 テラオカ片引自動防火戸（甲種）
4. 試験機関名 財団法人 建材試験センター 中央試験所
受託番号 依試第7H66289号・依試第7H67490号
5. 会社名 寺岡オートドア株式会社
所在地 東京都大田区千鳥3-19-3
電話番号 03-3758-3531(代)
- (枠体製造工場)
- 工場名 株式会社寺岡オートドア九州 ステンレス工場
所在地 福岡県大野城市御笠川4丁目3-8
電話番号 092-504-3770
- 工場名 株式会社寺岡オートドア長野
所在地 長野県松本市大字笹賀2992-1
電話番号 0263-58-0777
- 工場名 新潟寺岡オートドア株式会社 ハイステック工場
所在地 新潟県西蒲原郡味方村白根千日上59
電話番号 025-373-4111
- 工場名 アートテックス東北株式会社
所在地 岩手県盛岡市下太田川原 101 番地 16
電話番号 0196-58-0757
- 工場名 アートテックス株式会社
所在地 北海道札幌市東区北丘珠3条4丁目1-15
電話番号 011-786-1511
- (ガラス製造工場)
- 会社名 日本板硝子株式会社
所在地 千葉県市原市五井南海岸46番地3号
電話番号 0436-24-4130
6. 評定事項
 - 6.1 仕様の概要
 - 6.2 防火試験成績書
7. 参考資料
 - 7.1 実施設計図
 - 7.2 製造工程説明書
 - 7.3 品質管理説明書
 - 7.4 営業概要
 - 7.5 工場概要
 - 7.6 品質管理に関する覚書
 - 7.7 標準施工技術指導書及び検査要領書
 - 7.8 試験体仕様と異なる仕様一覧

6. 評定事項

6. 1 仕様の概要

仕 様 の 概 要 構 造 ・ 材 料 等 説 明 書 標 準 仕 様 書		認 定 番 号		
		認 定 年 月 日		
(1) 構造区分	甲種防火戸	会 社 名	寺岡オートドア株式会社	
(2) 品目名 (商品名)	耐熱板ガラス入 ステンレス製 甲種防火戸 (片開き機構付き片引き戸) テラオカ片引自動防火戸 (甲種)	所 在 地	東京都大田区千鳥3—19—3	
		電話番号	03—3758—3531	
		工 場 名	株式会社寺岡オートドア九州 ステンレス工場	
		所 在 地	福岡県大野城市御笠川4丁目3—8	
		電話番号	092—504—3770	
		工 場 名	株式会社寺岡オートドア長野	
		所 在 地	長野県松本大字市笹賀2992—1	
		電話番号	0263—58—0777	
		工 場 名	新潟寺岡オートドア株式会社 ハイステック工場	
		所 在 地	新潟県西蒲原郡味方村白根千日上59	
		電話番号	025—373—4111	
		工 場 名	アートテックス東北株式会社	
		所 在 地	岩手県盛岡市下太田川原 101 番地 16	
		電話番号	0196—58—0757	
		工 場 名	アートテックス株式会社	
所 在 地	北海道札幌市東区北丘珠3条4丁目1—15			
電話番号	011—786—1511			
工 場 名	日本板硝子株式会社			
所 在 地	千葉縣市原市五井南海岸46番地3号			
電話番号	0436—24—4130			
(3) 試験機関名 財団法人 建材試験センター 中央試験所				
受託番号 第7H66289号				
受託番号 第7H67490号				
(4) 構造説明図				
3～15 ページ参照				

(4) 構造説明図

名 称	姿図	鉛直断面図	水平断面図
①片開き機構付き片引き戸 (片袖はめ殺し)	4頁①	7頁⑦	11頁⑪
②片開き機構付き片引き戸 (片袖壁)	4頁②	8頁⑧	11頁⑫
③片引き戸 (片袖はめ殺し)	5頁③	9頁⑨	12頁⑭
④片引き戸 (片袖壁)	5頁④	10頁⑩	13頁⑮
⑤片開き機構付き片引き戸 (両袖はめ殺し)	6頁⑤	7頁⑦	14頁⑯
⑥片引き戸 (両袖はめ殺し)	6頁⑥	9頁⑨	14頁⑰


(4) 構造説明図 (単位 mm)

両引き 依試 第7H67490号


片引き 依試 第7H66289号

※ [] 内寸法は依試 第7H67490号を示す。

① 片開き機構付き片引き戸 (片袖はめ殺し)

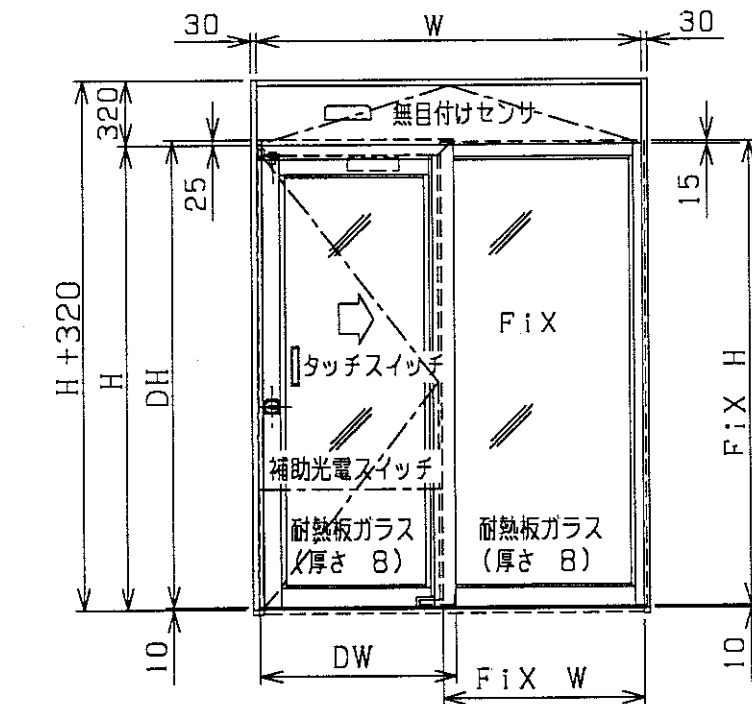


立面図

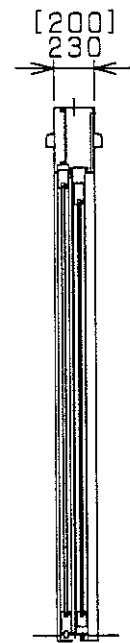


鉛直断面図

② 片開き機構付き片引き戸 (片袖壁)

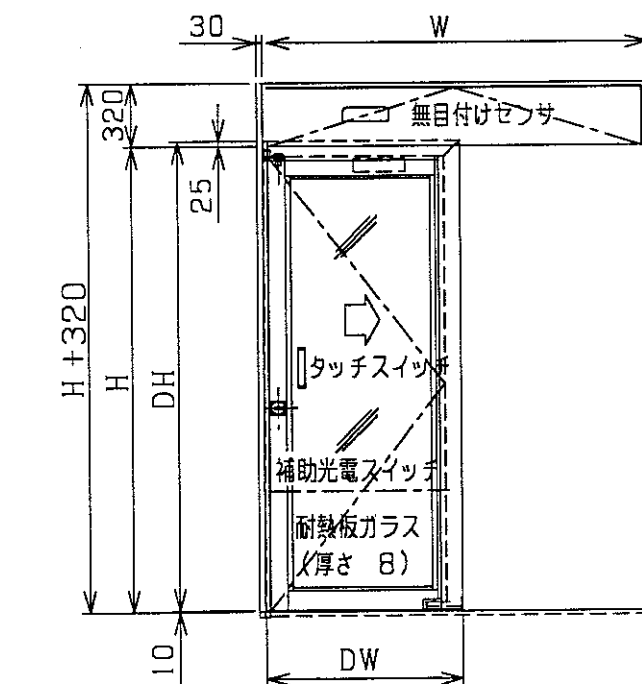

立面図

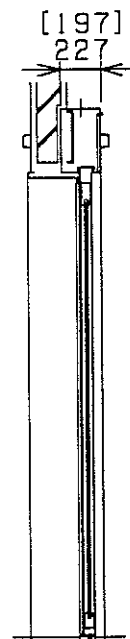


鉛直断面図


※ [] 内寸法は依試 第7H67490号を示す。

單位mm

③ 片引き戸（片袖はめ殺し）

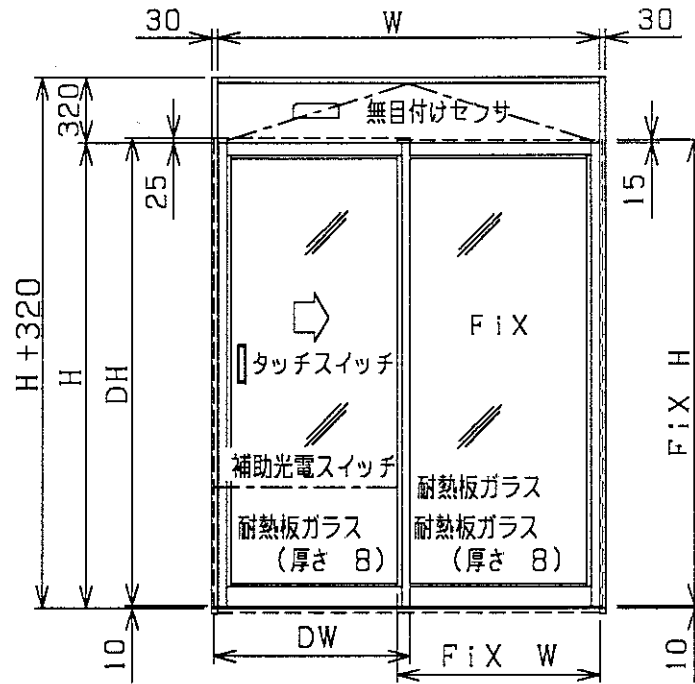


立面图

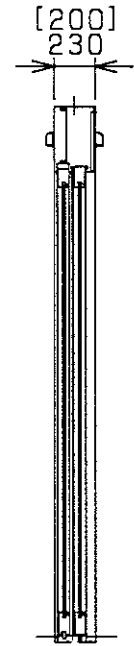


鉛直断面図

④ 片引き戸 (片袖壁)

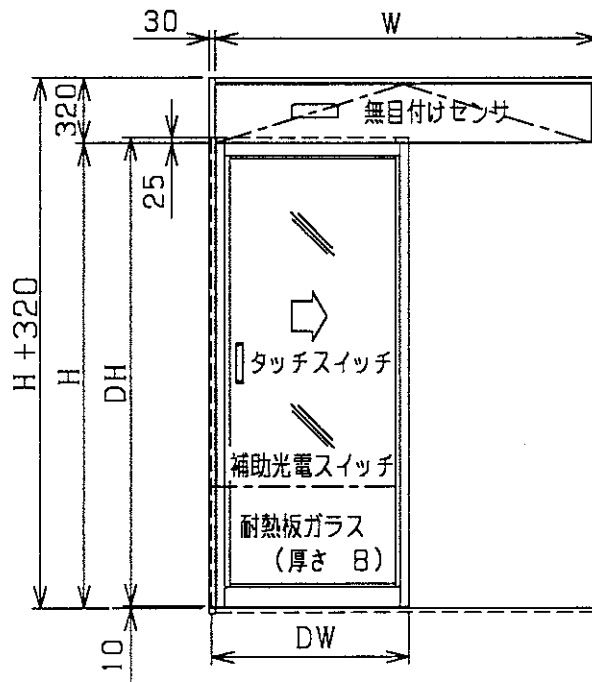

立面图

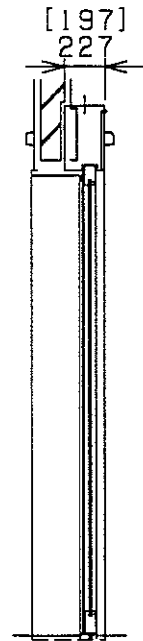


鉛直断面図


※ [] 内寸法は依試 第7H67490号を示す。

單位mm

⑤ 片開き機構付き片引き戸（両袖はめ殺し）

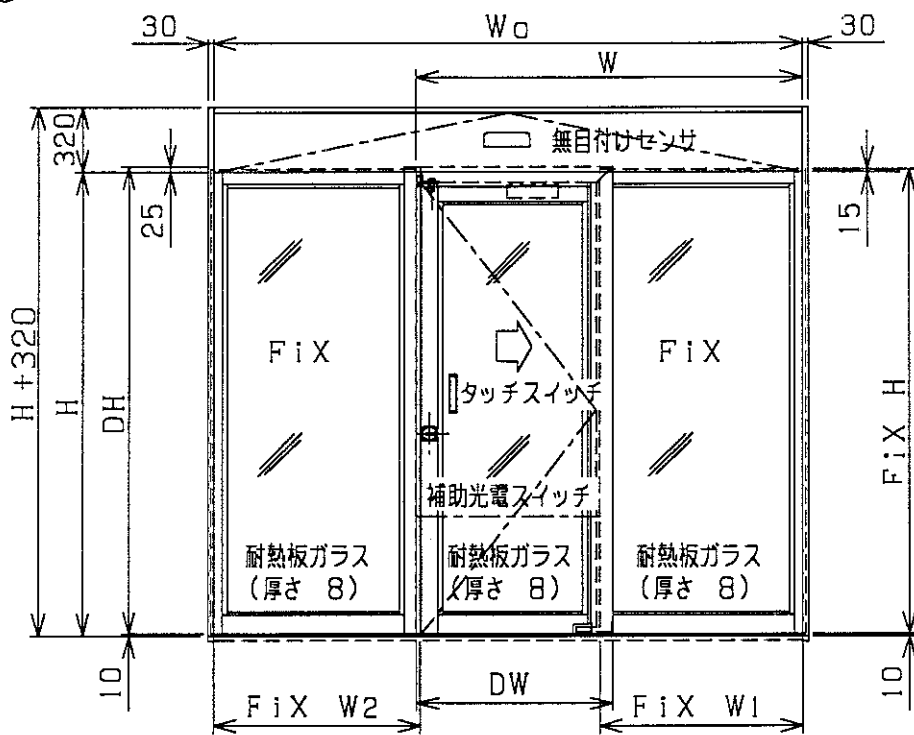


立面图

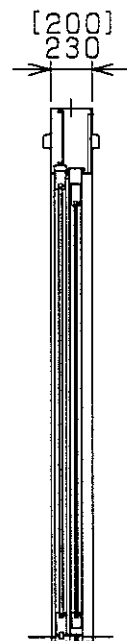


鉛直断面図

⑥ 片引き戸（両袖はめ殺し）

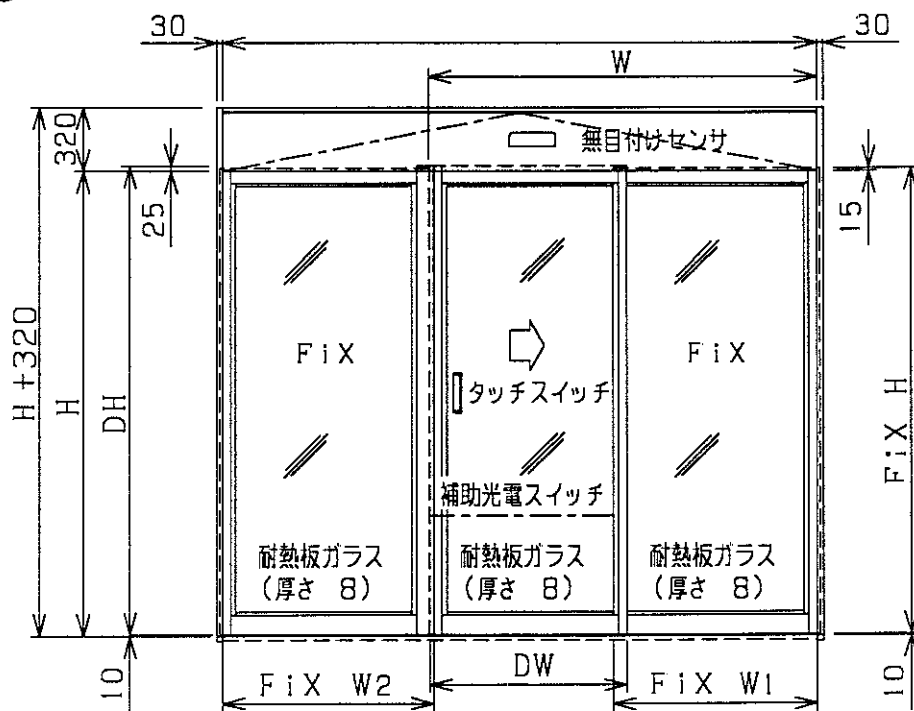


立面图

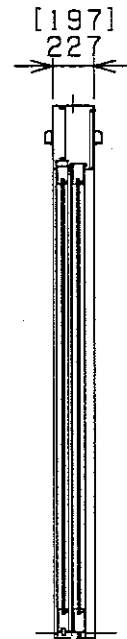



鉛直断面図


鉛直断面図（片袖、両袖はめ殺し）

單位mm


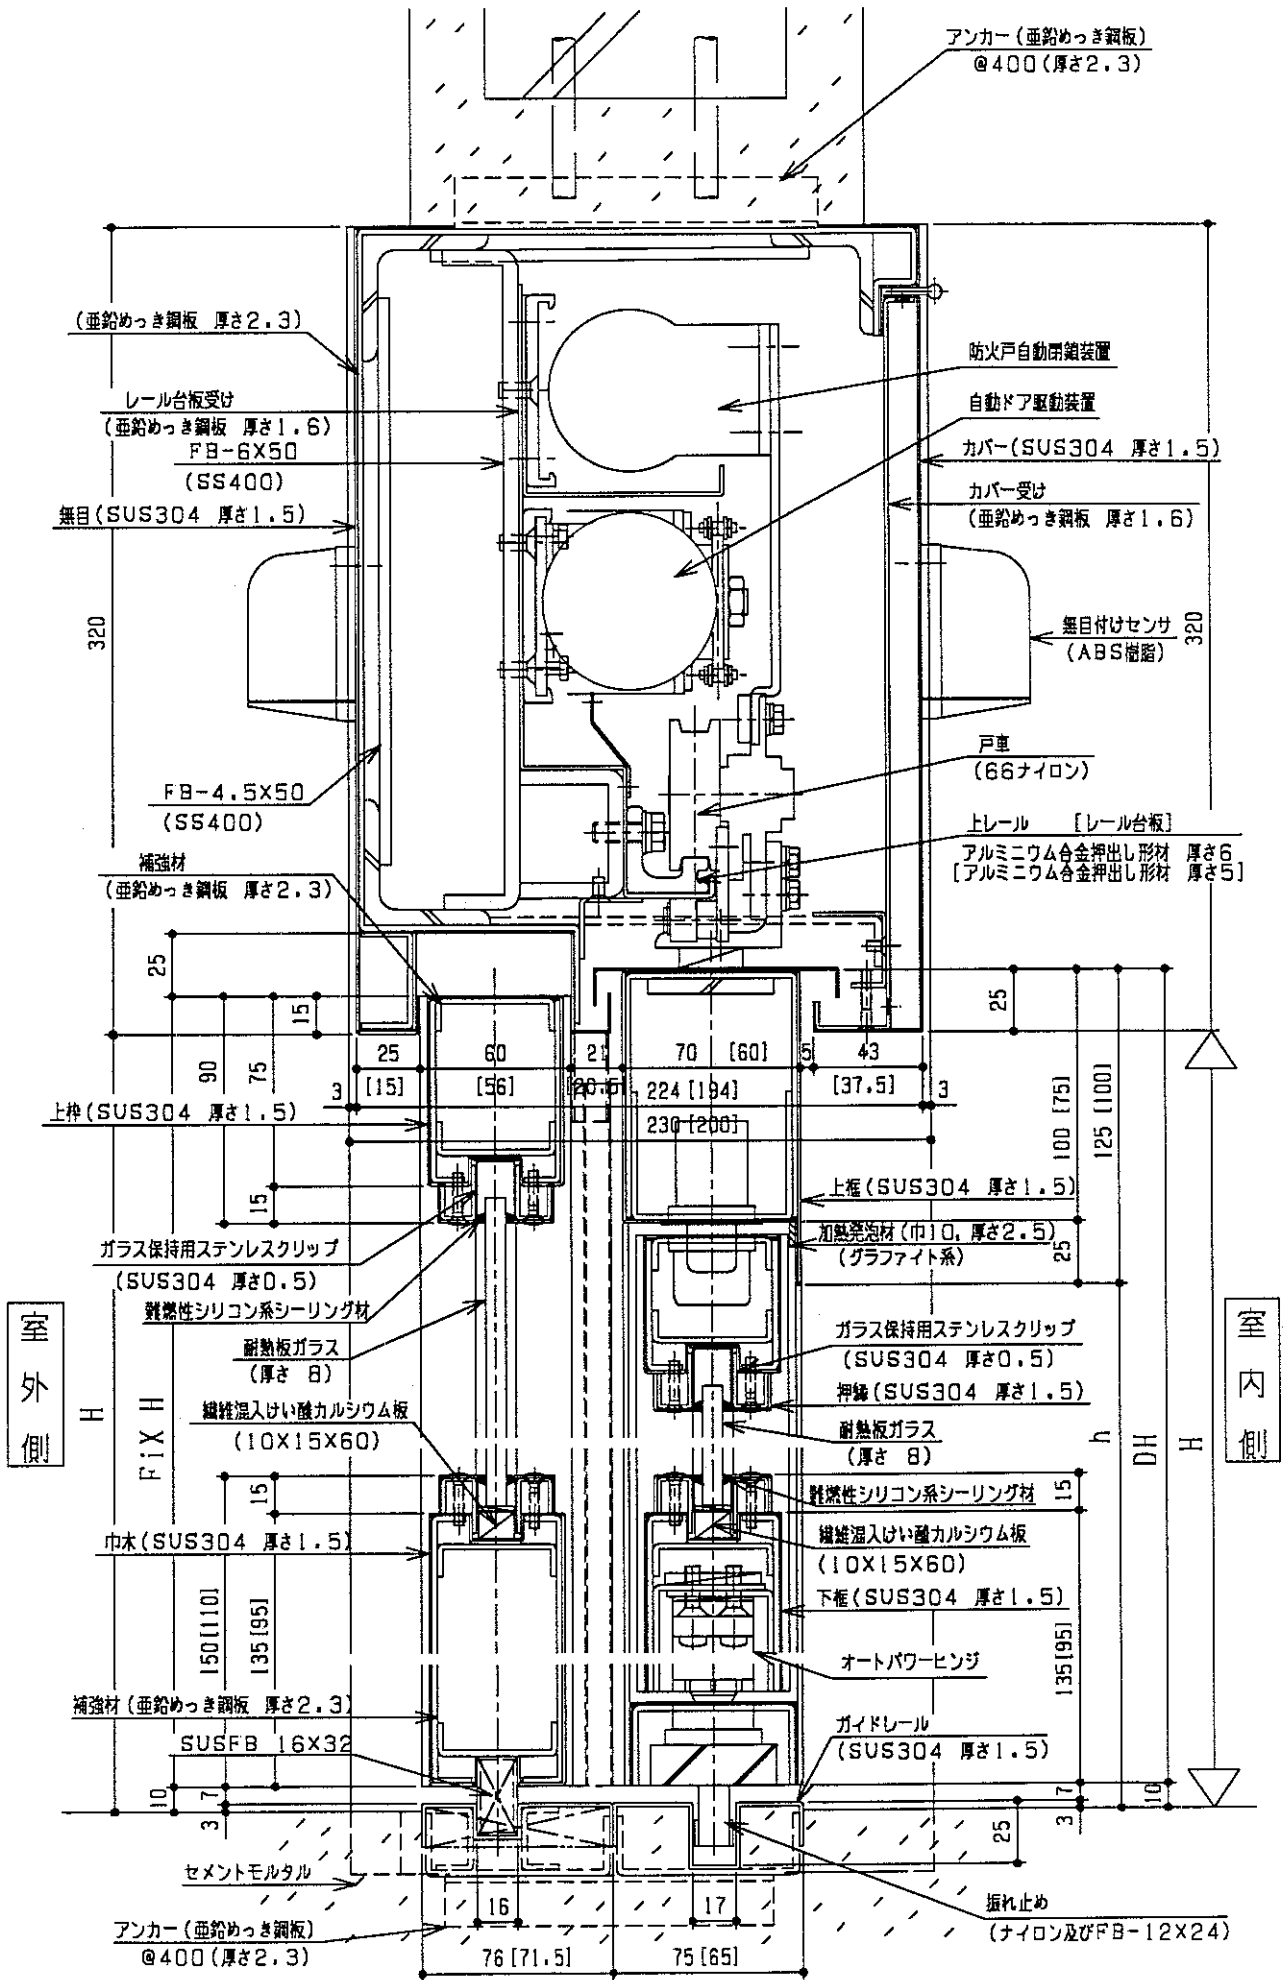


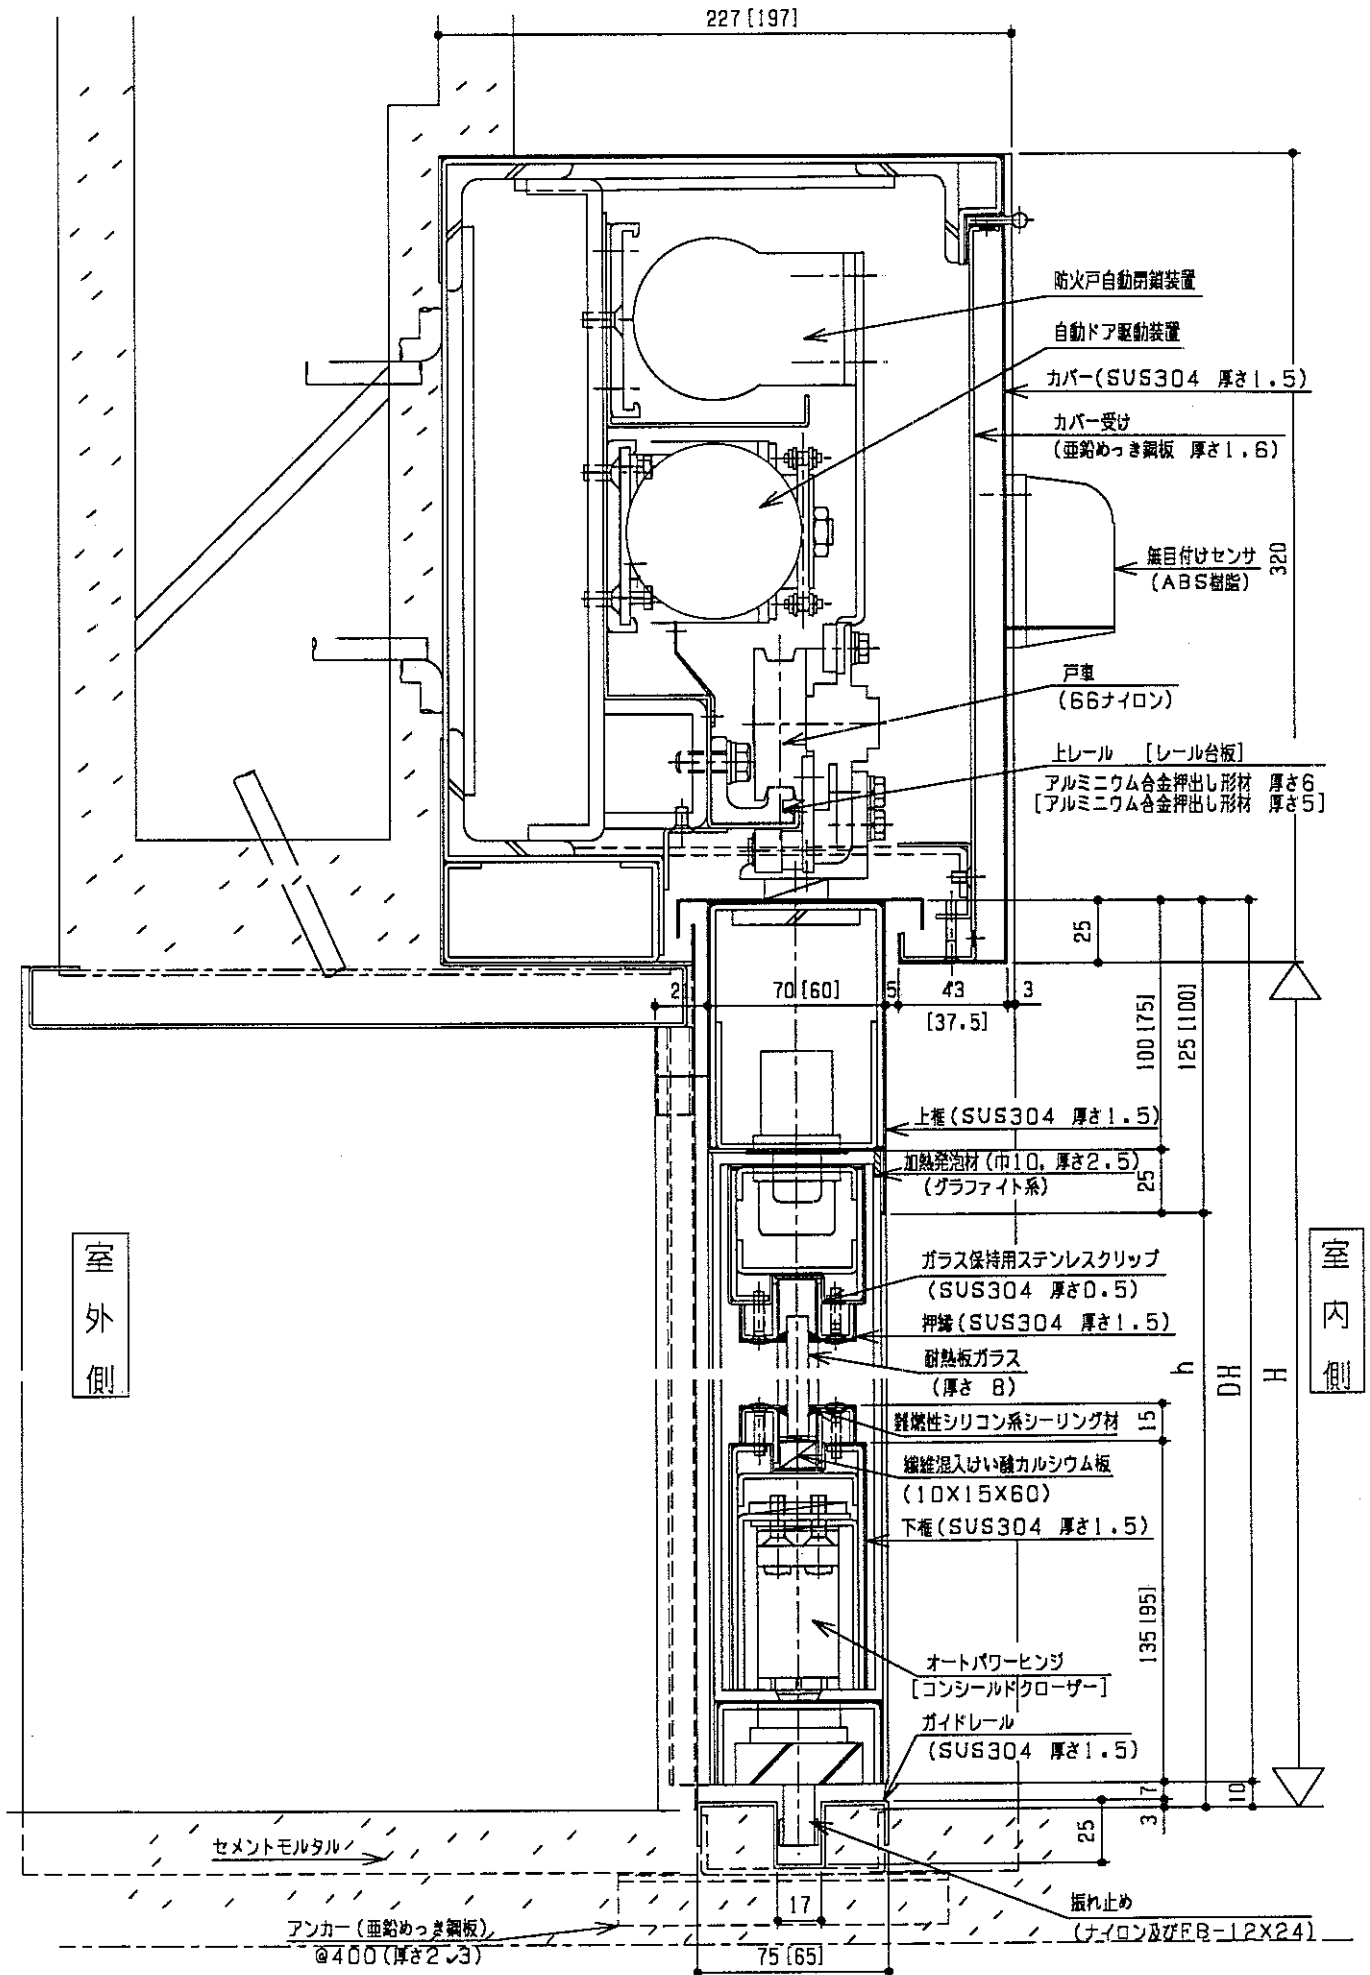


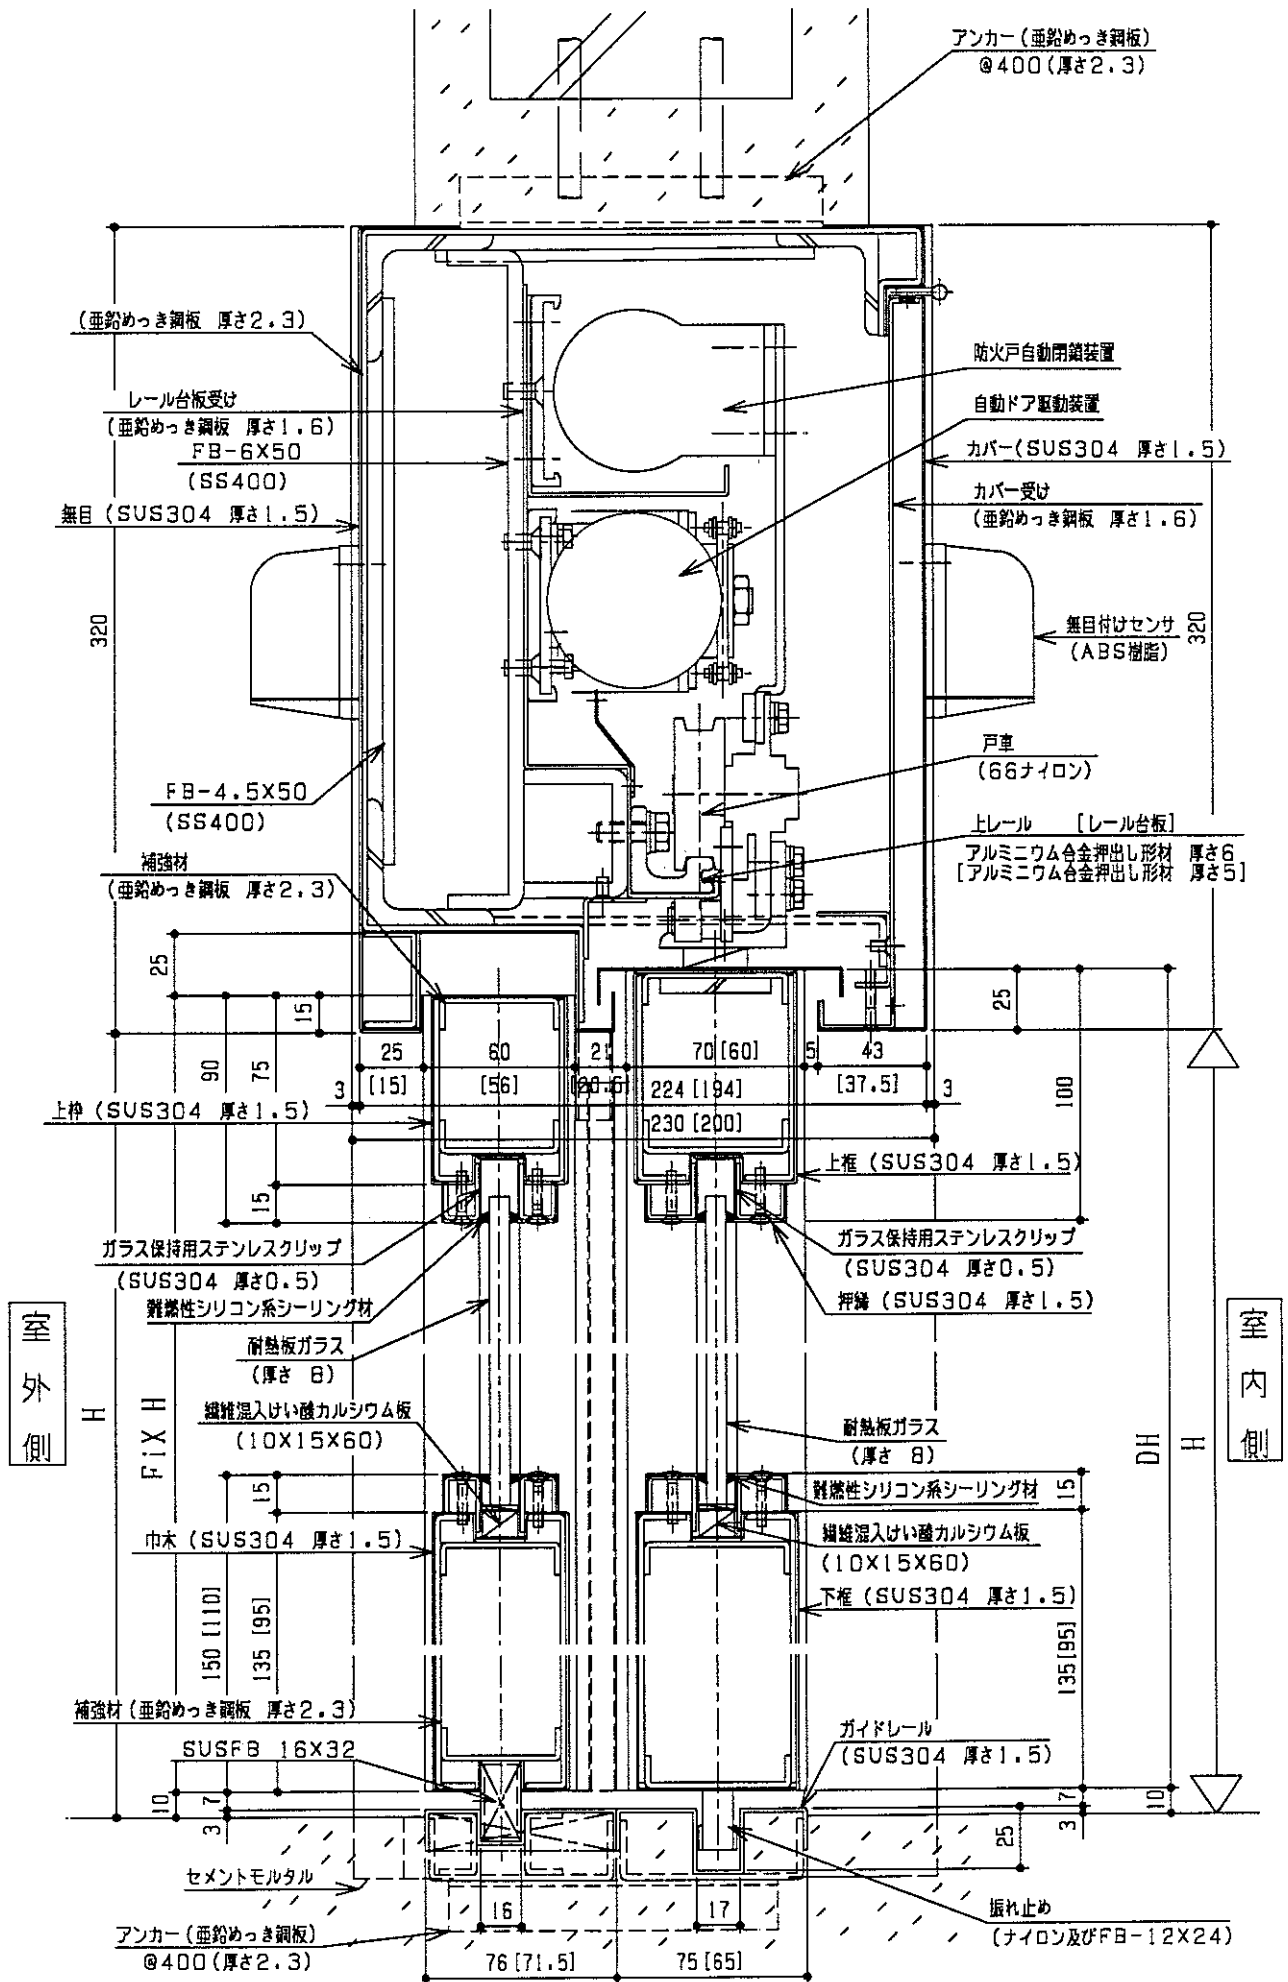

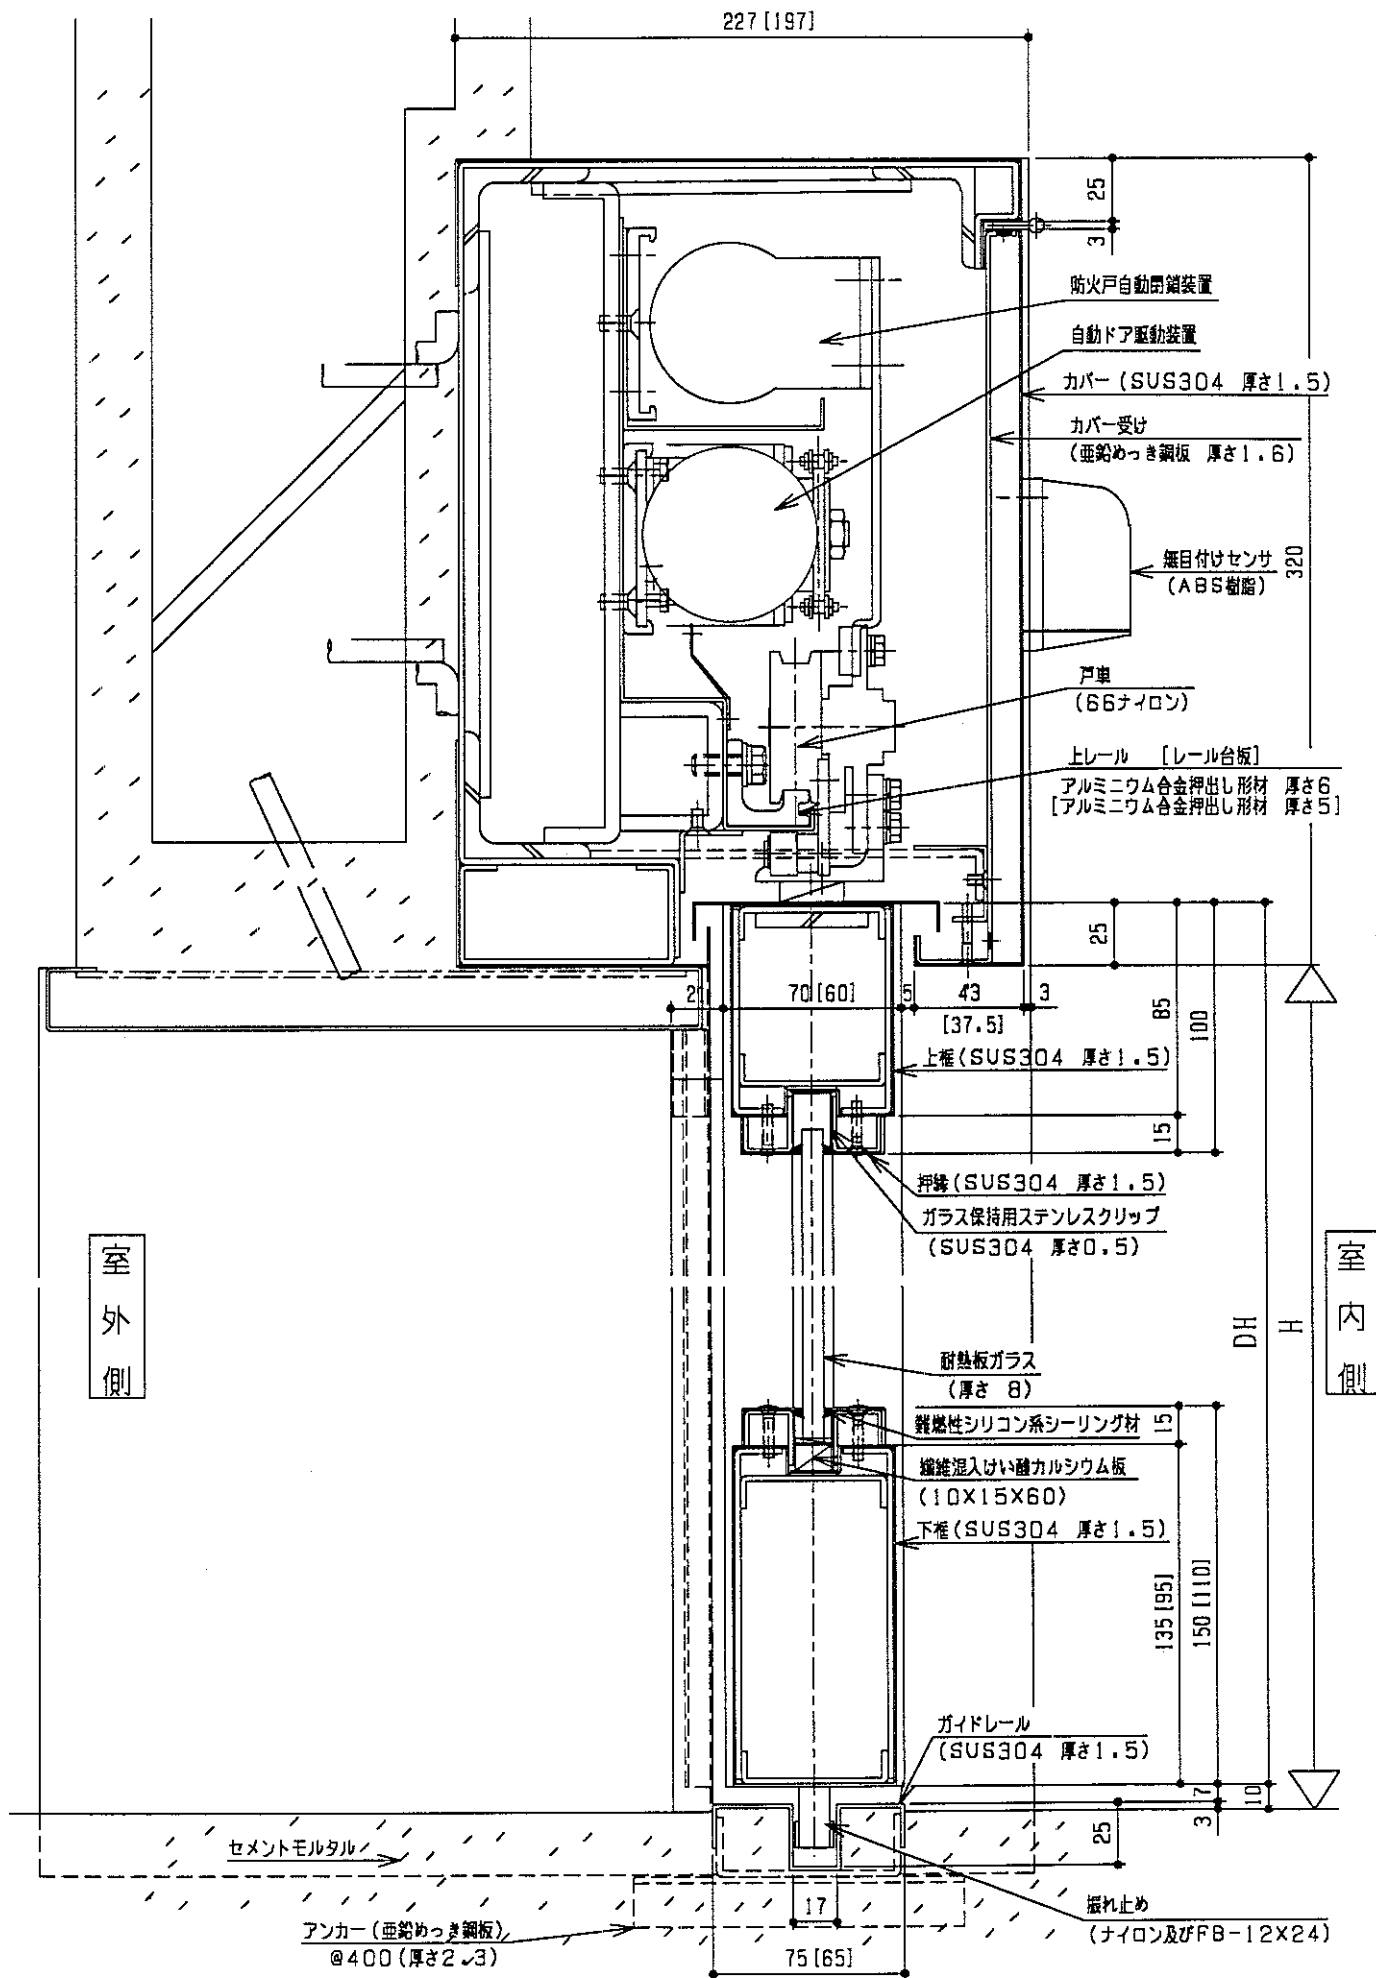


單位mm



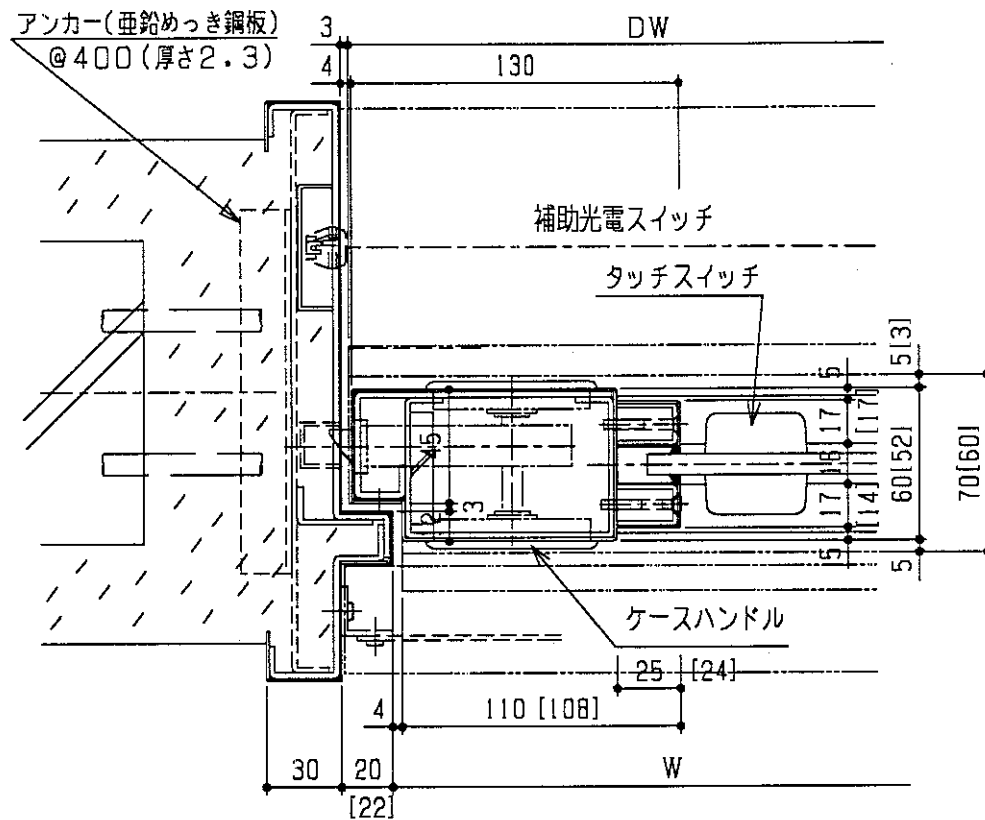


⑭ 片引き戸 水平断面図(片袖はめ殺し)

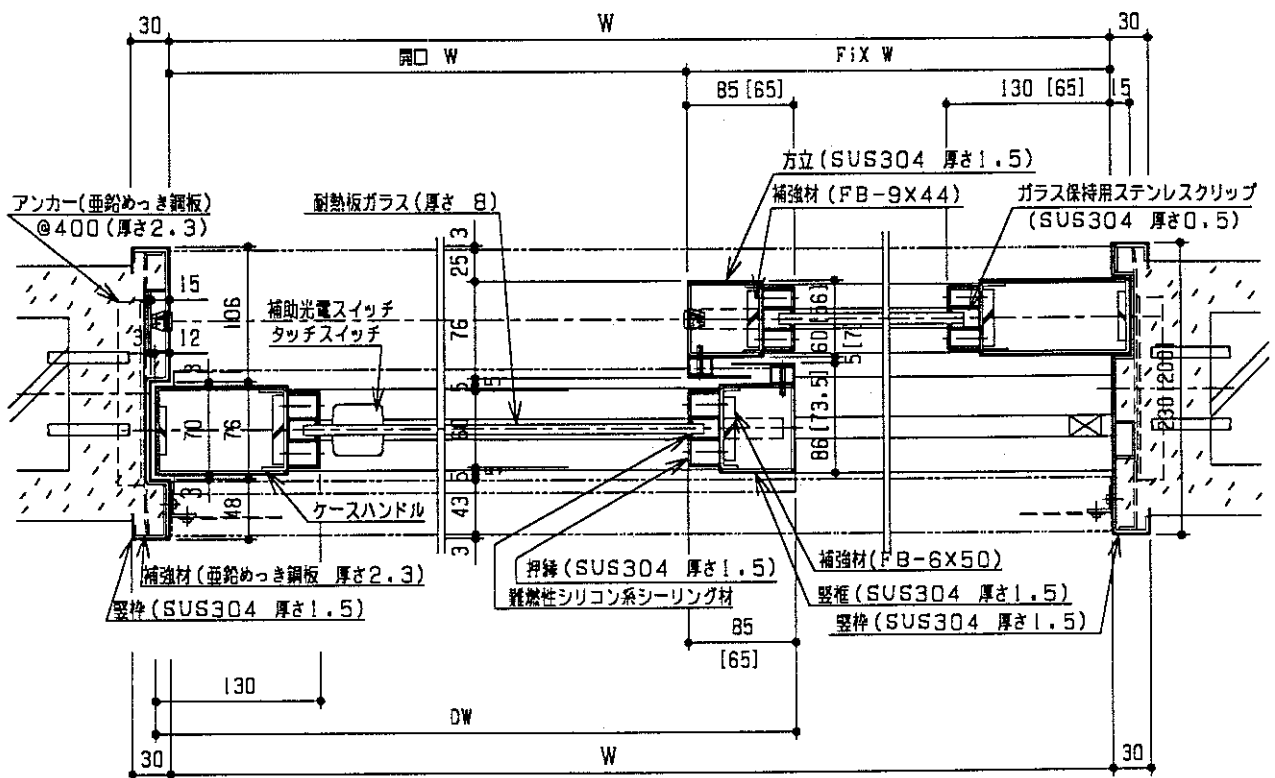


⑮ 片引き戸 水平断面図 (片袖壁)

単位mm

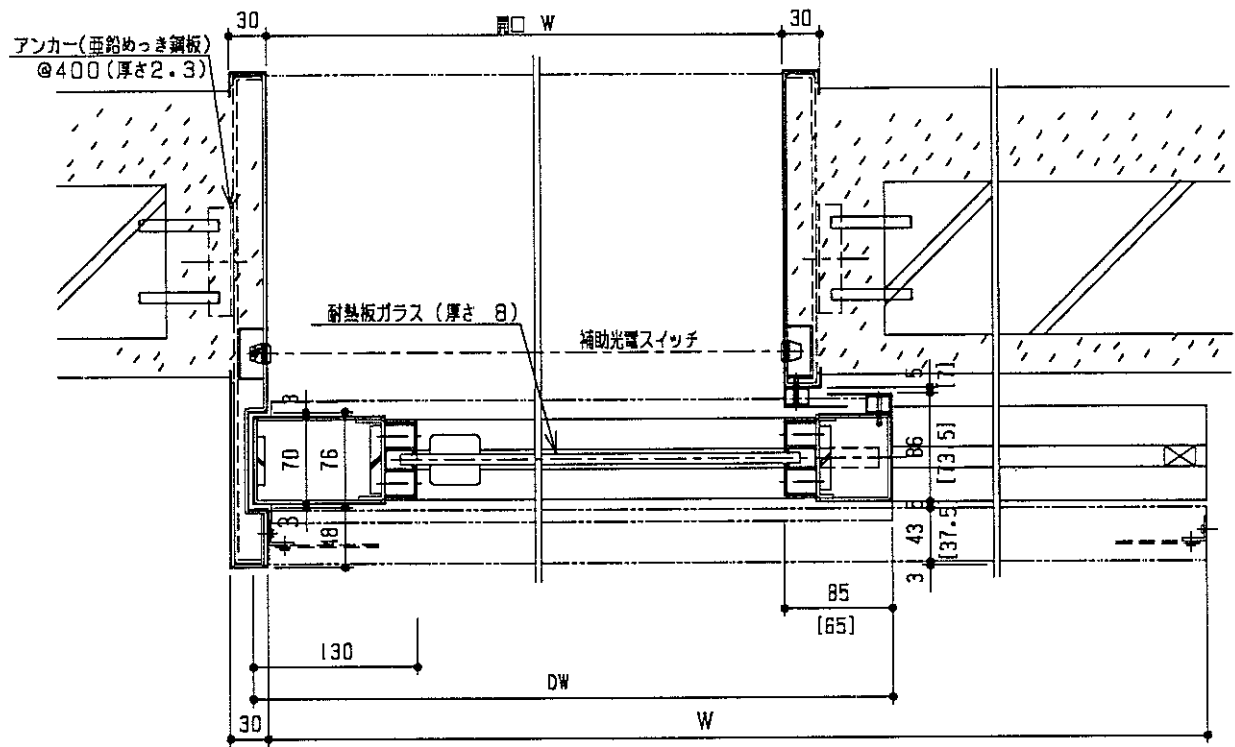


⑩ 片開き機構付き片引き戸 (両袖はめ殺し) 水平断面図

單位mm

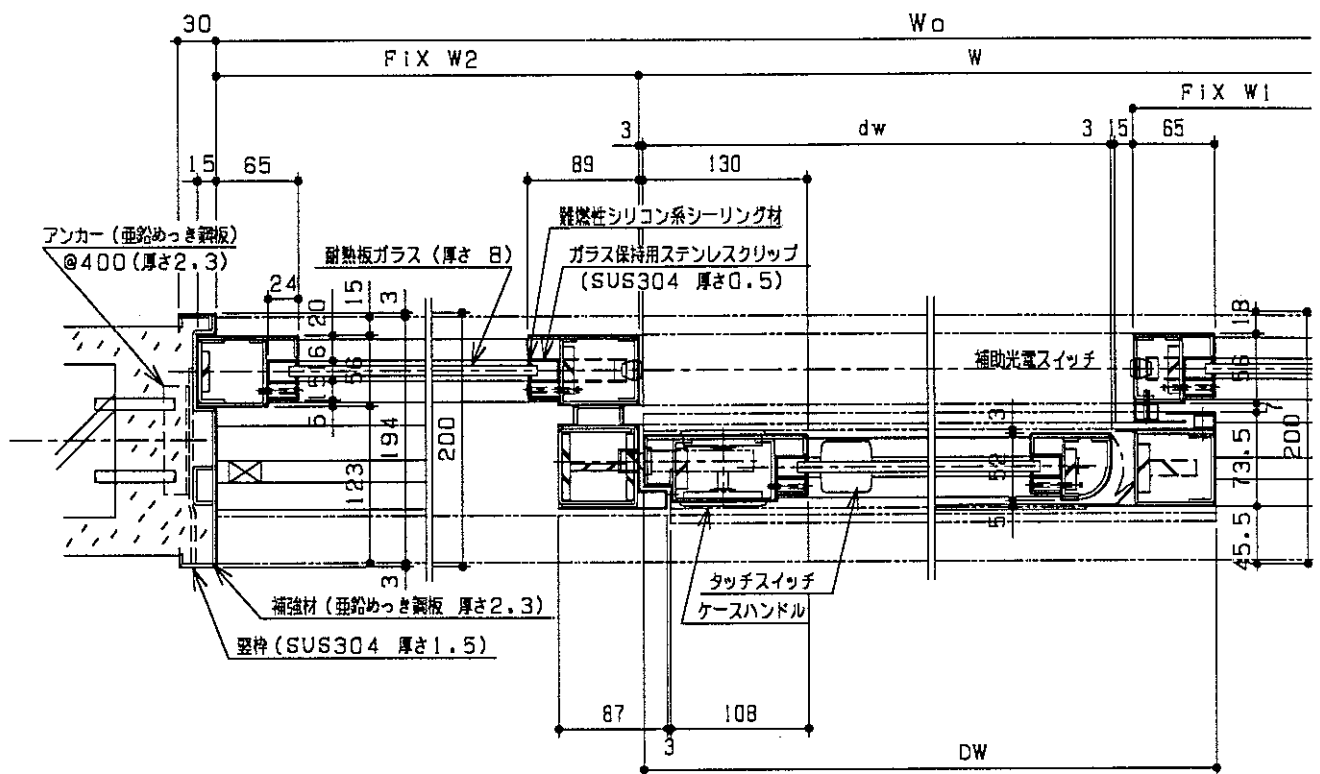

⑬ 片引き戸 (両袖はめ殺し) 水平断面図

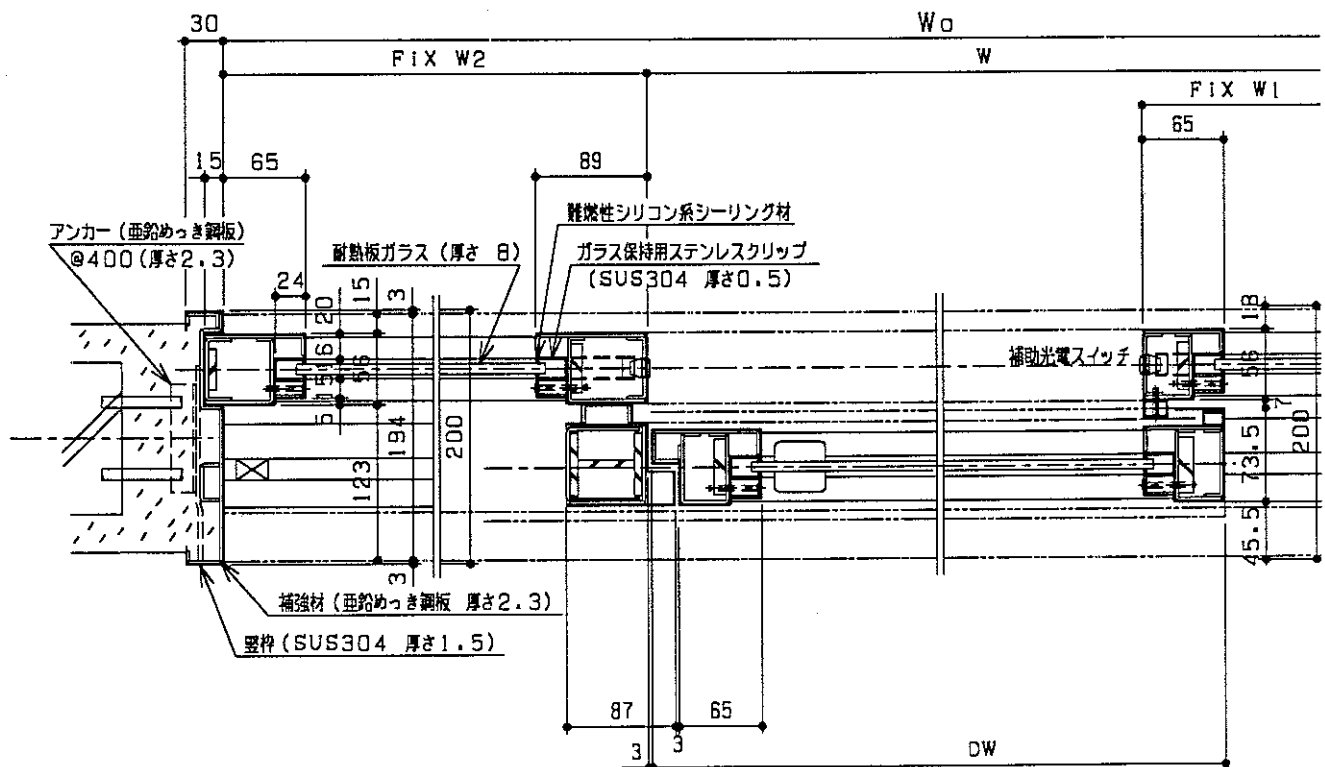

(5) 材料等説明

1) 主構成材料

部材名	材 料 名	寸 法	規 格	備 考
扉枠・外枠	ステンレス鋼板(SUS304) 冷間圧延鋼板 (SPCC)	厚さ 1.0±0.05mm 厚さ 2.3±0.07mm	JIS G 4305 JIS G 3141	
ガラス	耐熱板ガラス (パイロクリア)	厚さ 8.0±0.6mm		日本板硝子(株)製
自動ドア 駆動装置	自動ドア駆動装置 SOV 型			千歳工業(株)製
防火戸自動 閉鎖装置	FPS—I 型・自動閉鎖装置		PCJ—DCS—21	千歳工業(株)製
	FPS—II 型・自動閉鎖装置			千歳工業(株)製

ガラスの組成及び物性

組成(重量%)：建築用フロート板ガラス JIS R 3202

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O
70～73	1.0～1.8	0.08～0.14	7～12	1.0～4.5	13～15

物 性

線膨張係数 ×10 ⁻⁶ °C ⁻¹	8.5 (常温～350°C)
比重	約 2.5
強化応力 (kgf/cm ²)	2,100+300 -100
厚さ (mm)	6～12

ステンレス製造会社名

- ：株式会社寺岡オートドア九州ステンレス工場
- ：株式会社寺岡オートドア長野
- ：新潟寺岡オートドア株式会社ハイステック工場
- ：アートテックス東北株式会社
- ：アートテックス株式会社

ガラス製造会社名：日本板硝子株式会社


- ：株式会社 エヌエスジー関東
- ：株式会社 エヌエスジー東海
- ：株式会社 エヌエスジー関西

2) 副構成材料

部材名	材 料 名	寸 法	規 格	備 考
自動ドア 駆動装置	スチール及びアルミ		SOV型	千蔵工業(株)製
防火戸自動 閉鎖装置	スチール		FPS—I型	千蔵工業(株)製
	アルミニウム		FPS—II型	千蔵工業(株)製
検出装置	ABS樹脂	光線反射式	OA型、	オブテックス(株)製
	ポリカーボネイト	タッチ式	OW型	オブテックス(株)製
補助センサ	ABS樹脂	補助光線	OS型	オブテックス(株)製
加熱発泡材	グラファイト系加熱発泡材 (商品名インツメックス)	厚さ 2.5mm		ケミーリッツ社製 (輸入元 共成株式会社)
ガラス押え	シリコン系シーリング材 シーラント74(難燃性)			信越化学工業(株)
ガラス押え金具	冷間圧延ステンレス鋼板	厚さ 0.5mm	JIS G 4305 SUS 304	
セッティング ブロック	けい酸カルシウム板	15×25×100	JIS A 5418	
オートパワー ヒンジ	一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS 400	使用しない場合も あります
コンシールド クローザー	一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS 400	使用しない場合も あります
ピボットヒンジ	一般構造用圧延鋼材	JIS G 3101	SS 400	使用しない場合も あります

3) 最大寸法


$W=2,700$ $H= 2,300$
 $DW=1,352$ $DH= 2,315$
 $FIX W=1,430$ $FIX H= 2,305$

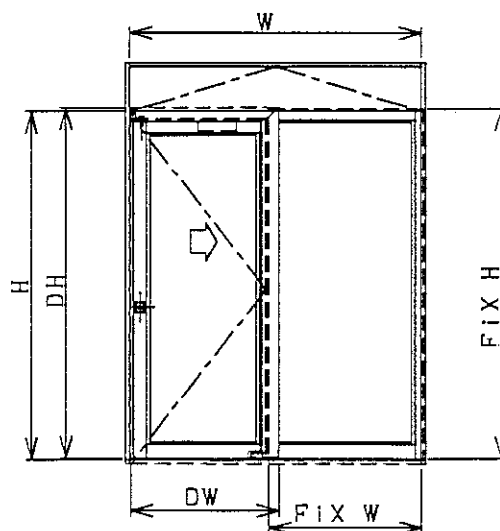

4) サイズ表


① 片開き機構付き片引き戸（片袖はめ殺し）

W:1,500≦2,700	H:1,800≦2,300
DW:774.5≦1352	DH:1,815≦2,315
FIXW:787.5≦1,430	FIXH:1,805≦2,305

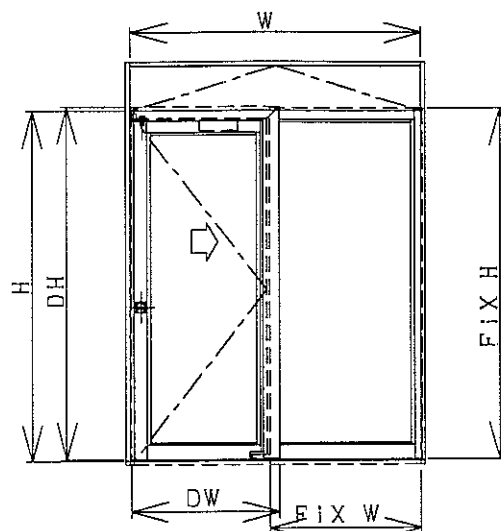


② 片開き機構付き片引き戸（片袖壁）

W:1,500≦2,700	H:1,800≦2,300
DW:774.5≦1352	DH:1,815≦2,315

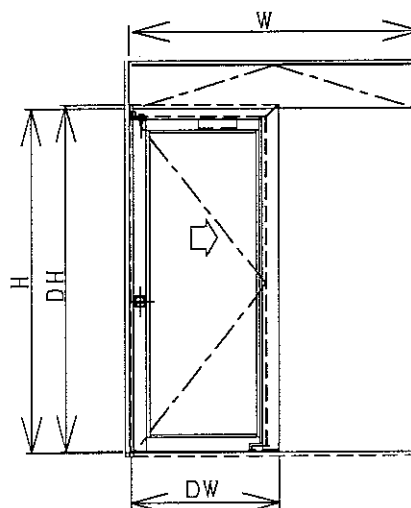

③ 片引き戸（片袖はめ殺し）

W:1,500≦2,700	H:1,800≦2,300
DW:774.5≦1352	DH:1,815≦2,315
FIXW:787.5≦1,430	FIXH:1,805≦2,305

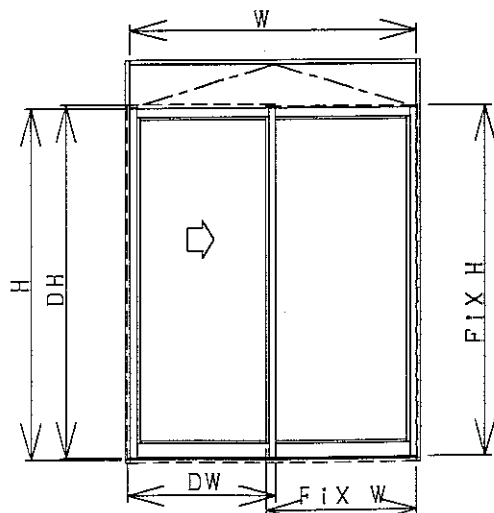


④ 片引き戸（片袖壁）

W:1,500≦2,700

H:1,800≦2,300

DW:774.5≦1352

DH:1,815≦2,315

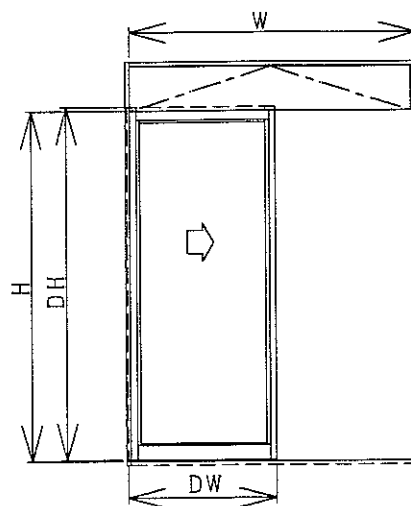

⑤ 片開き機構付き片引き戸（両袖はめ殺し）

W:1,500≦1,900

H:1,800≦2,300


W_o:1,900≦2,880.5

DW:774.5≦974.5

DH:1,815≦2,315

FixW:400≦980.5

FixH:1,805≦2,305

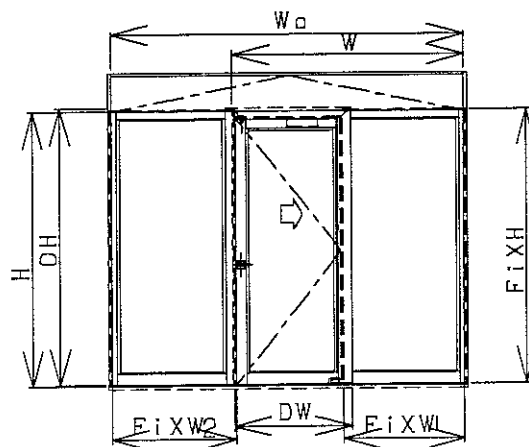

⑥ 片引き戸（両袖はめ殺し）

W:1,500≦1,900

H:1,800≦2,300


W_o:1,900≦2,880.5

DW:774.5≦974.5

DH:1,815≦2,315

FixW:400≦980.5

FixH:1,805≦2,305

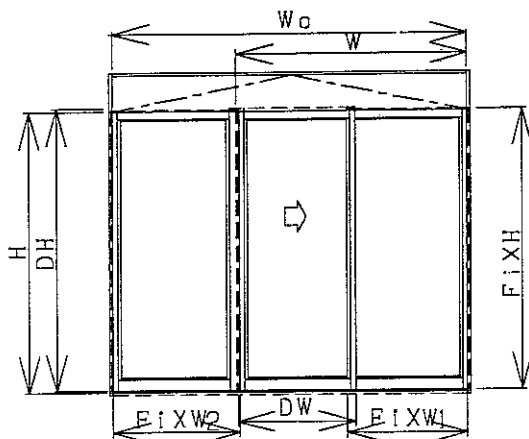

(6) 標準施工仕様

施工は建設大臣官房庁営繕部監修「建設工事共通仕様書」に準じて行なう。

(7) 施工管理

- 1) サッシ、扉、自動ドアの施工は寺岡オートドア株式会社が責任をもって(社)日本サッシ協会制定の「金属製建具取付要領書」全国自動ドア協会制定の「自動ドア施工基準」及び、寺岡オートドア株式会社が定めた「ステンレス製建具施工要領書」に基づき施工者を指導する。
- 2) ガラスの施工は、寺岡オートドア株式会社が責任をもって、日本建築学会の「JASS17」(ガラス工事)に基づき施工者を指導する。

(8) 留意事項

- 1) 製品の保管は、枕木を置いて縦積にて行なう。
- 2) 運搬及び取付に際しては、汚損、変形、衝撃を与えないように注意する。
- 3) 枠周辺にモルタルを充填する場合は、枠の変形がないように注意する。また、モルタル等アルカリ性物質が付着した場合は乾燥しないうちに拭き取るか、水で洗い流す。

(9) 付帯条件

建築基準法施行令第110条第5項に基づく施工を行なう。

(10) 表示及び報告

- 1) 製品及びその包装に右の表示

マークを貼付、押印その他の方法で表示する。

- 1) 現場施工完了後、見やすい位置に防火戸1につき2以上の表示マークを貼付する。なお、見え隠れとなるものについては、できるだけ点検可能な部分に表示マークを貼付する。

- 2) 毎年度、本製品の生産実績・販売実績(又は使用実績)・工場における品質管理の

状況等を当該年度終了後1ヵ月以内(4月1日～4月30日)に建設省に報告する。

建設省認定甲種防火戸第 号	25～50cm
耐熱板ガラス入ステンレス製甲種防火戸 (片開き機構付き片引き戸) (テラオカ片引自動防火戸(甲種))	
寺岡オートドア株式会社	
5～10cm	